


器具名	数量	仕様	数量	備考
手洗い槽	2	TOTO L90GMRW1 (標準品)	2	
取付金具	2	TOTO TL29D (標準品)	2	
水栓つり込み	2	TOTO TS284R (標準品)	2	
自動水栓	2	TOTO TLE285S1W (標準品)	2	白磁器製式
排水トラップ	2	TOTO TZ8B5 (標準品)	2	


※換気扇・水栓・給湯器以外の給水栓・給湯管を全てステンレス鋼管(SUS-TPD)に更新する。

特別な配管は床下配管とする。
給水栓・給湯管の器具接続は厨房機器工事とする。

洗濯機用排水、手洗器(2箇所)の取付は本工事。
厨房機器の仕様、配置変更となった場合は、将来対応として図面表記の配管工事を行う。
その際は、作業器具、水栓接続が可能なように準備はプラグまたはキャップ止めとする。

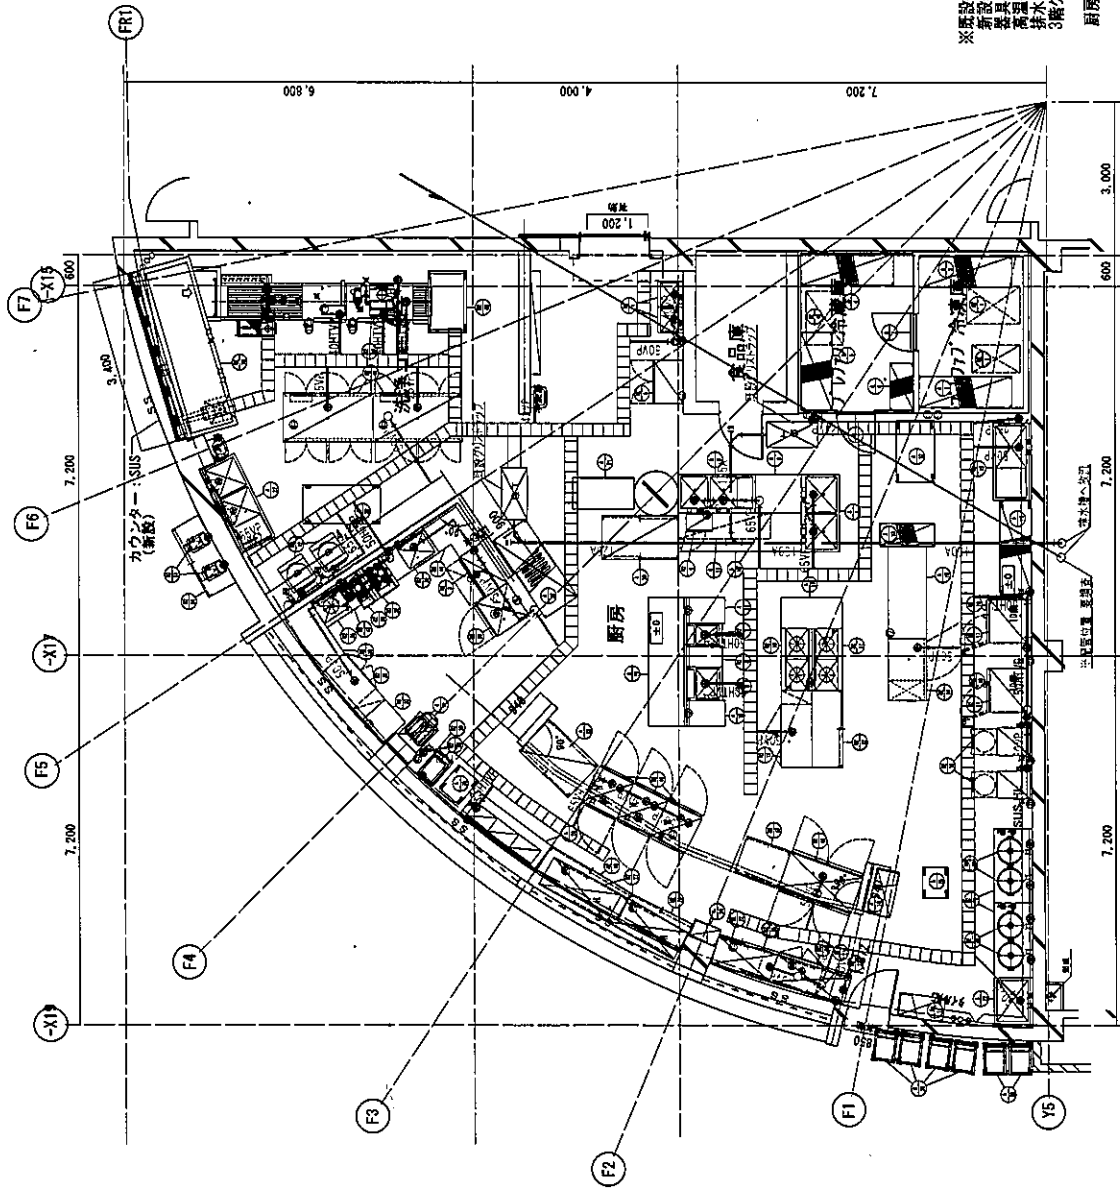

※既存排水主管(排水溝放流)は、全てスラブ上で切断してモルタル詰めとする。
 新設排水主管はシンダーコンクリート層はついで敷設、モルタル埋めして排水溝に放流する。
 既存排水主管は可能な限り床下コンクリートで集約して排水溝に放流する。
 高層排水主管は排水主管はHVPとする。
 排水主管の器具接続は器具接続工事とする。
 3階クハスラブ上の排水管(2階天井内)は、2階厨房工事と同時に施工とする。
 厨房機器の仕様・配置変更となった場合でも、将来対応として図面表記の配管工事を行う。

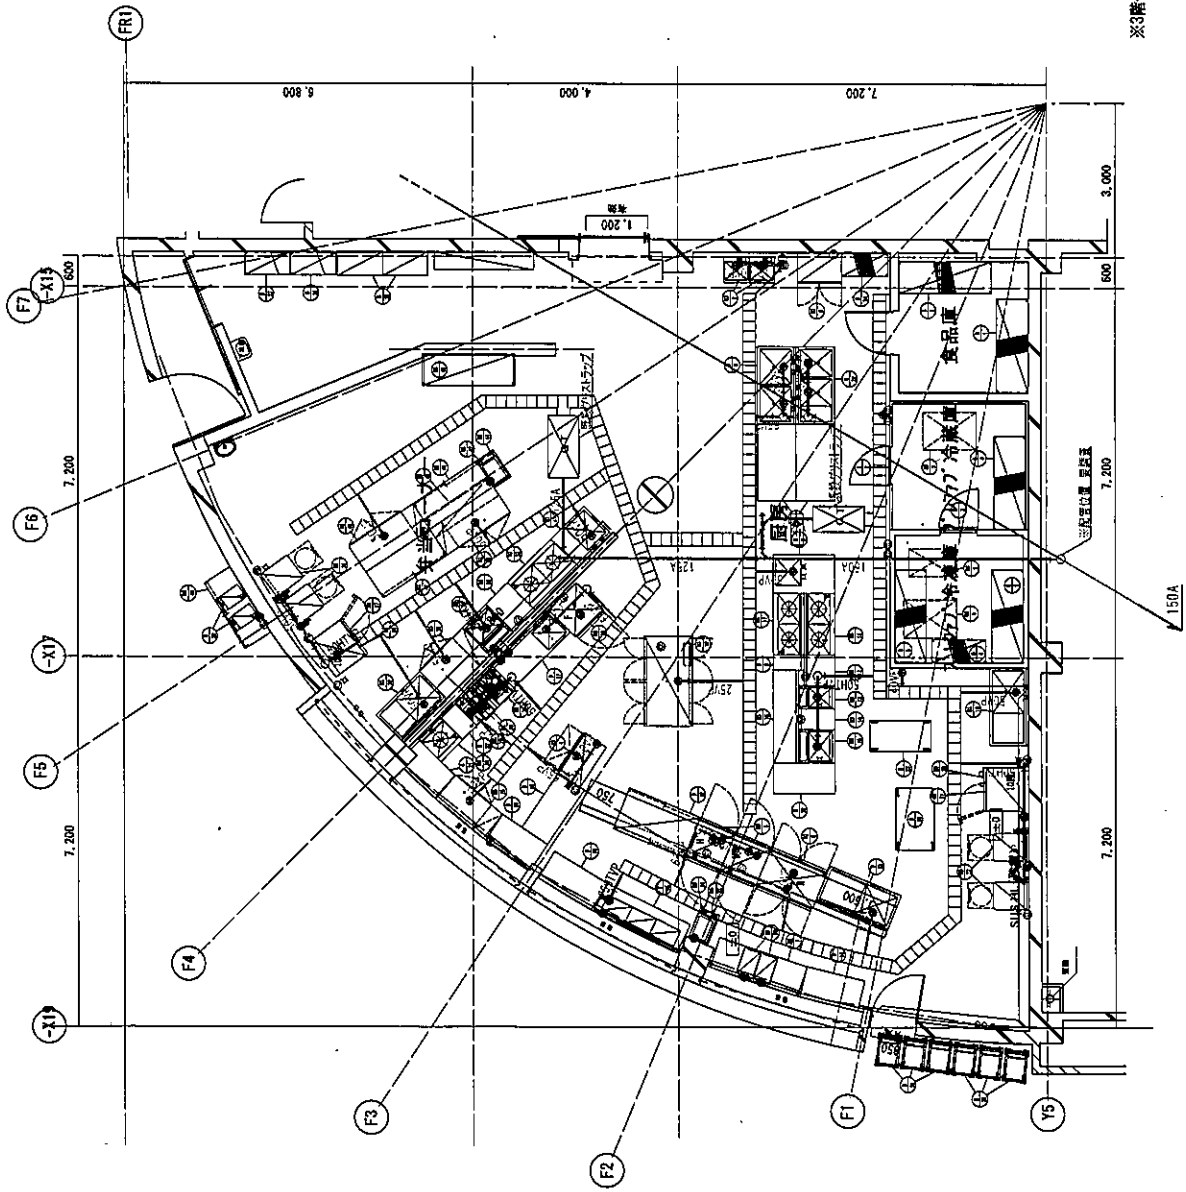

※3階クハストラップの排水量(2階天井内)のみ本工事

公立大学法人岩手県立大学 学生ホール棟 2階廊下改修工事	1/100	3階 排水管 平面図(改修)	M-05
公立大学法人 岩手県立大学			