


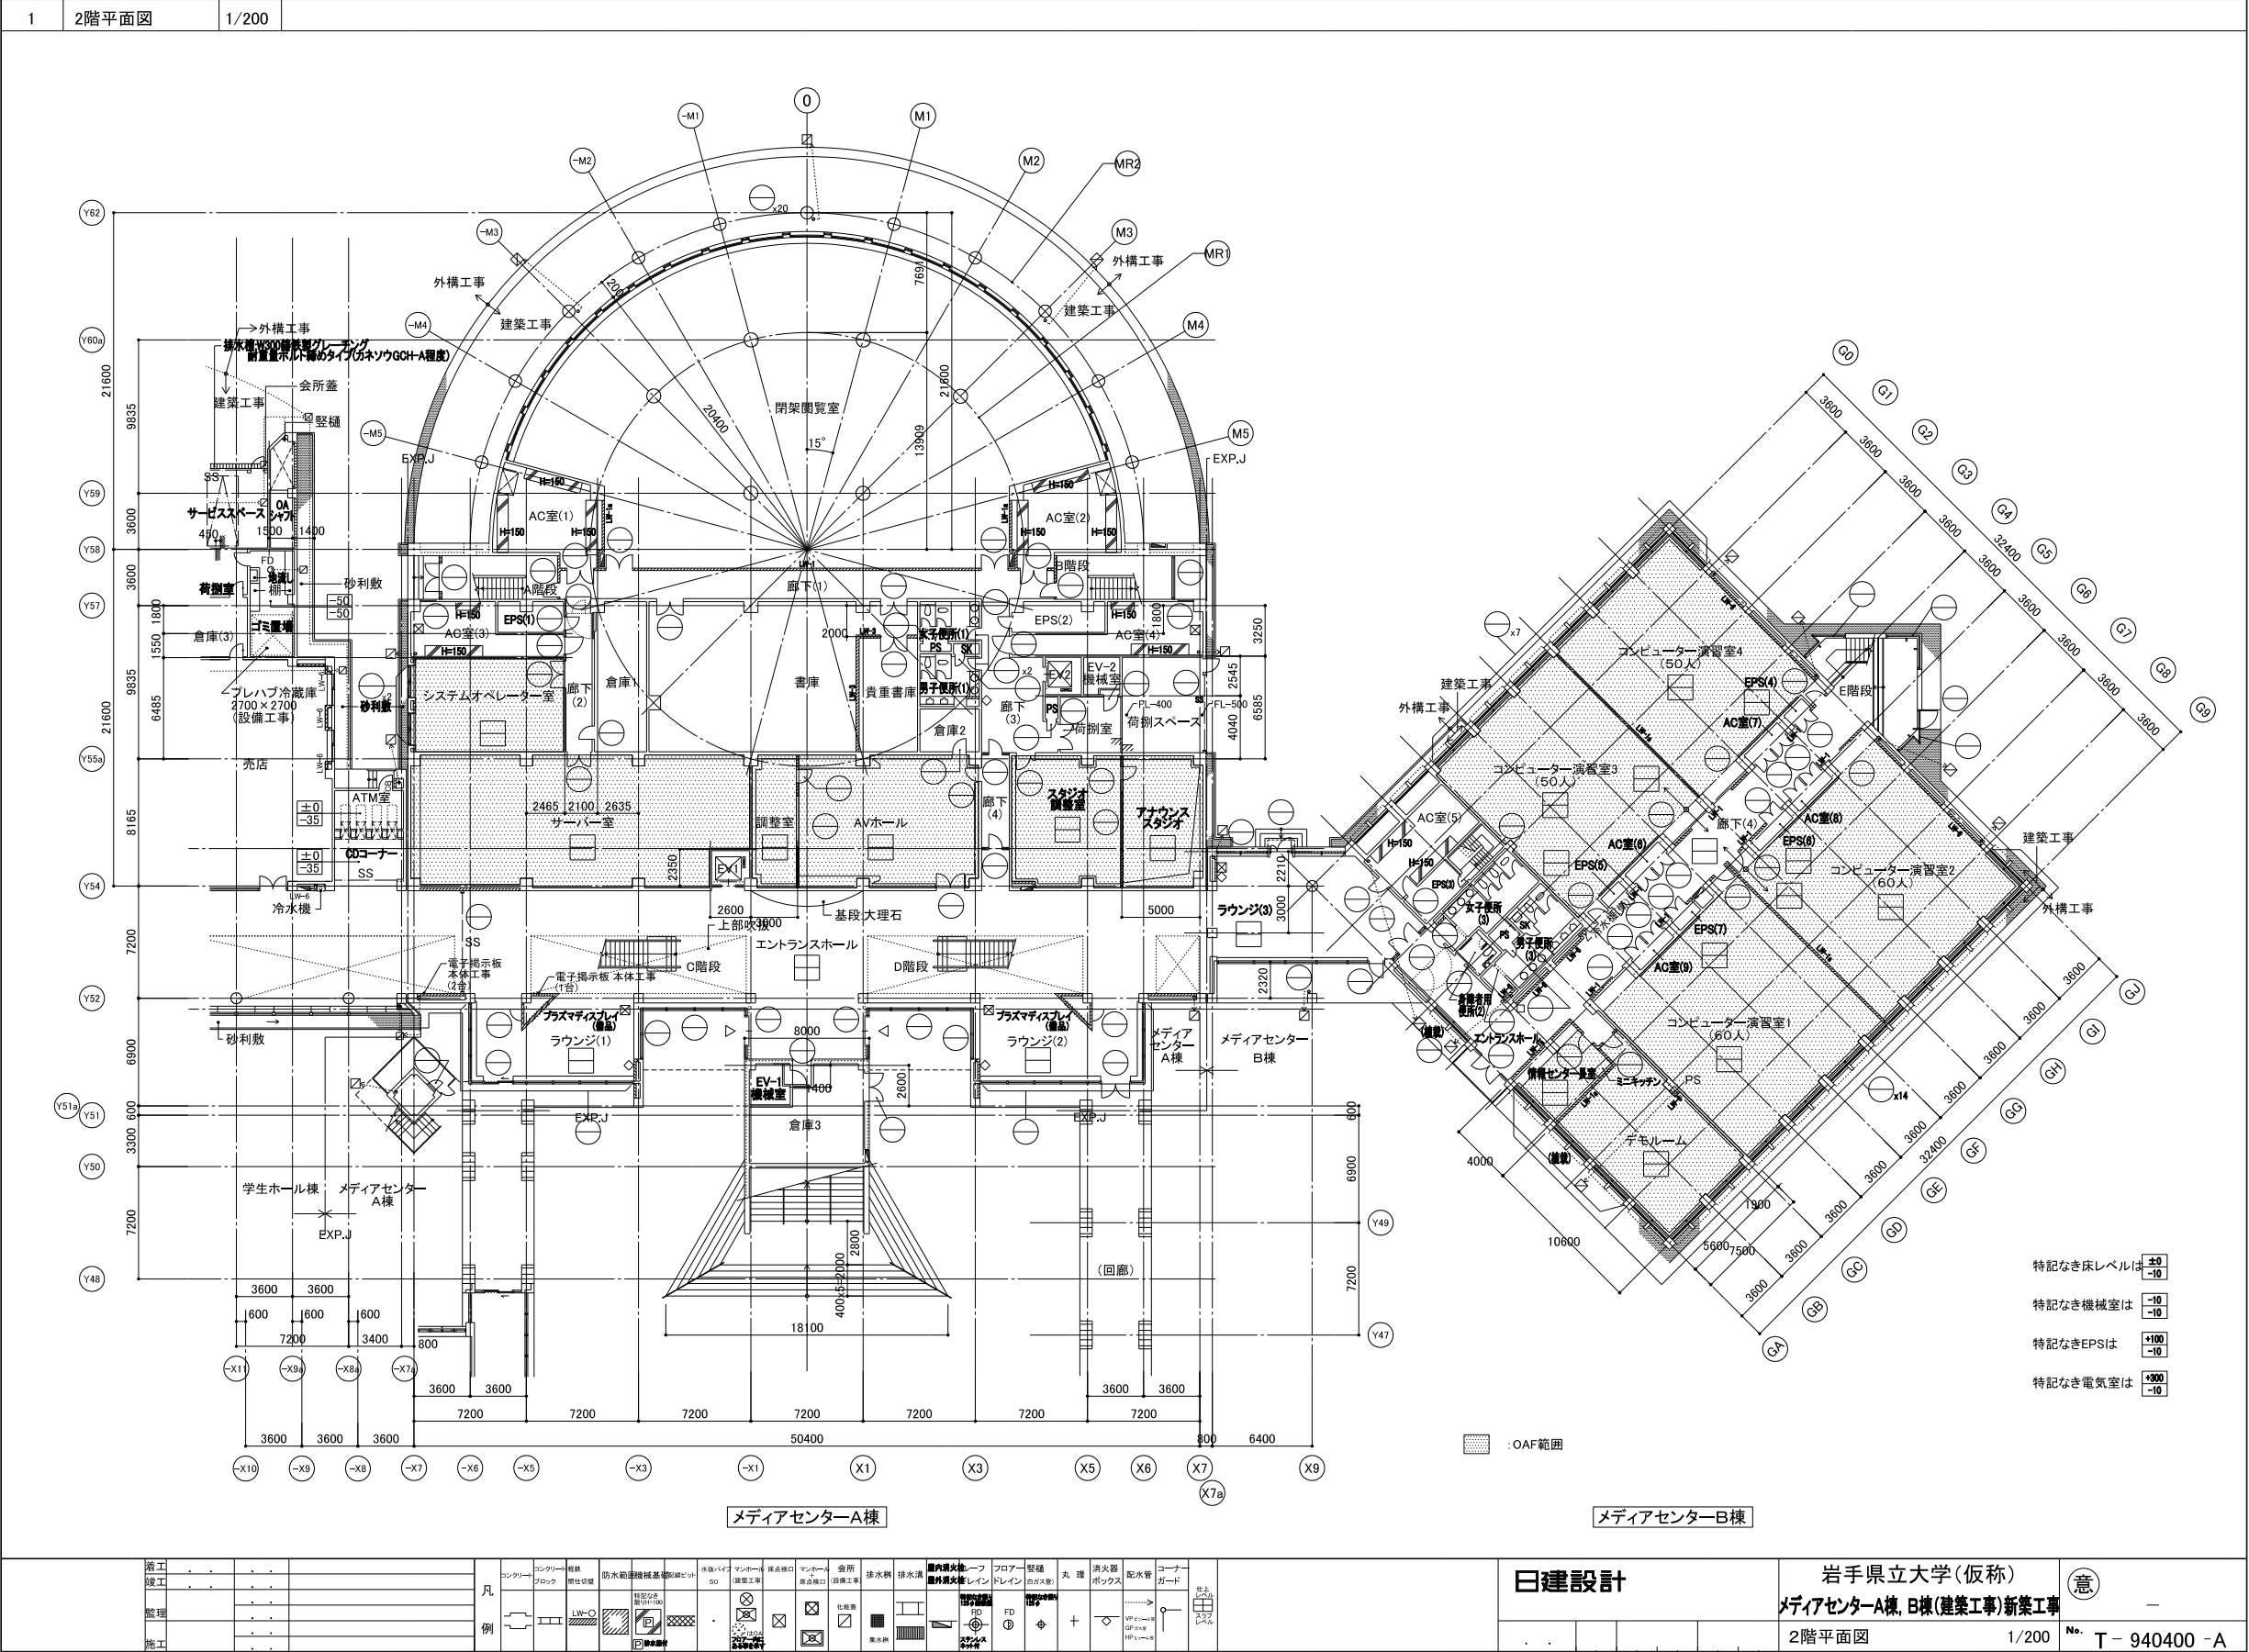
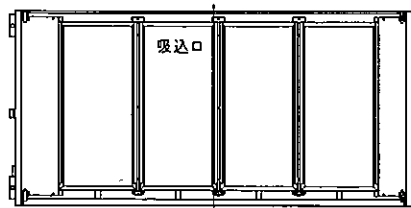

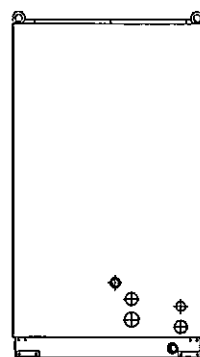


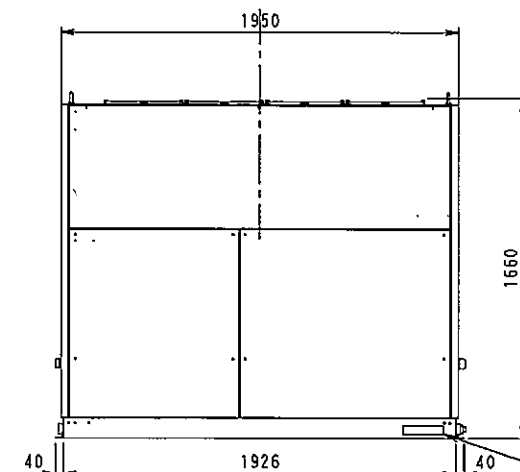

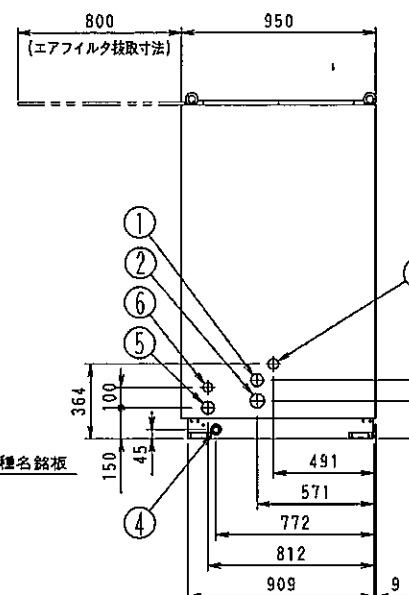

据付サービススペース

	A	B
右側取出的場合	50	500
左側取出的場合	500	50
下側取出的場合	50	50

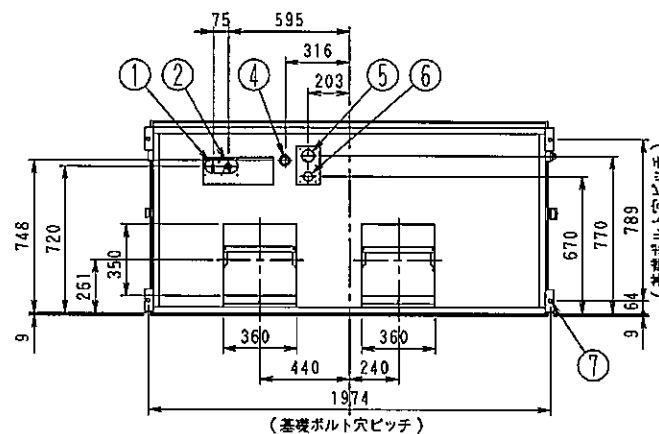

注)

1. アース端子 (M8) は電気品箱内にあります。
2. 機種名銘板の貼付位置: 底フレーム前面

7	基礎ボルト取付位置	(脱着可) 4-φ17穴
6	連絡配線取入口 (左右側面・下面)	φ45穴
5	電源取入口 (左右側面・下面)	φ61穴
4	下部ドレン (左右側面・下面)	Rp1 1/4 (SGP)
3	上部ドレン (左右側面)	R1 1/4 (SUS)
2	ガス配管接続口 (左右側面・下面)	φ28.6ろう付接続
1	液配管接続口 (左右側面・下面)	φ12.7ろう付接続
部番	名 称	記 事

名 電算機用エアコン
室内ユニット

元図番 DWG. NO.


3D107667

図番 DWG. NO.






番

尺 度
SCALE
発行日
DATE
受注番号
ORDER NO.
製作数
QUANT.

原

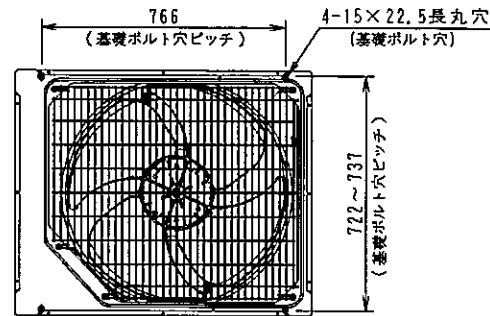

- 注) 1. ※印の寸法はピンチ配管を取り外した後の寸法です。
 2. ★1 140形, 280形の場合、ガス側現地主配管径はφ15.9, φ22.2でありガス配管接続口径が異なります。
 3. ★2 配管接続時は下記別売品の現地接続配管キットが必要です。
 140形の場合: KHFP22D140
 224形の場合: KHFP22C224
 280形の場合: KHFP22C280
 別売品を使用せず配管接続する場合は、配管接続形態(正面接続、下面接続)に応じて現地での作業(拡張、曲げ)や、配管継手(L継手、同径継手、異径継手)等の準備が必要です。

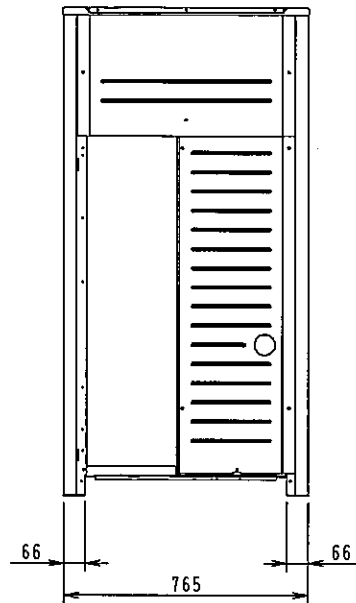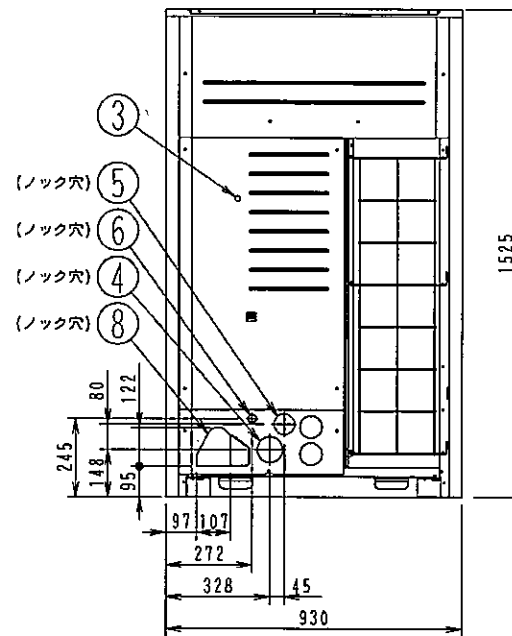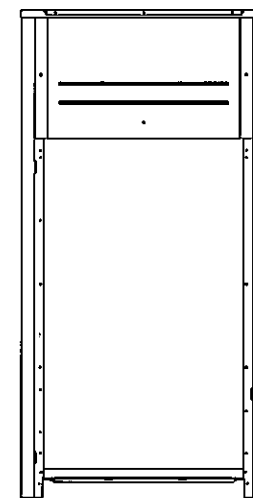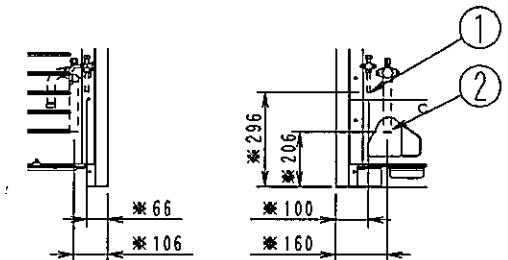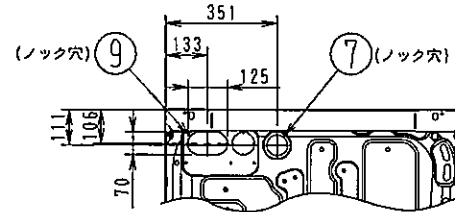

9	配管取出口 (下面)	
8	配管取出口 (前面)	
7	電源接続口 (下面)	φ65
6	電源接続口 (前面)	φ27
5	電源接続口 (前面)	φ65
4	電源接続口 (前面)	φ80
3	アース端子	スイッチボックス内(M8)
2	ガス配管接続口	★1★2 φ19.1ロウ付接続
1	液配管接続口	★1★2 φ9.5ロウ付接続
番号	部 品 名	図 番

尺 度	
発 行 日	
受 注 番 号	
製 作 数	

名 空冷エアコン
室外ユニット

称 元図番

3D100545C

図 番